

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK  
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5  
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2018-08-18

## OPINIA NR: 522B/2018

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w Bielsko-Biała przy JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr 69 M 4 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: ADM Pustostan

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, OBECNA KRATKA JEST ZAŚLEPIONA W STROPIE.
2. NALEŻY DOBUDOWAĆ NOWY PRZEWÓD WENTYLACYJNY Z RURY OCIEPLONEJ O ŚR FI 150, NA PRZEWODZIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ KOMPLETNY ODSTOJNIK WRAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ. PRZEWÓD PONAD DACHEM WYPROWADZIĆ O 1 M/B I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ TYPU H Z REWIZJĄ.
3. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA KUCHENKĘ GAZOWĄ 4 PALNIKOWĄ GAZ SIEĆ.
4. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 3.
5. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY I FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 2. PRZEWÓD ZABEZPIECZONY WKŁADEM KOMINOWYM. W PRZYSZŁOŚCI ZEZWALA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEWODU DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.'
6. W DRZWIACH ŁAZIENKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ NAWIEW O POWIERZCHNI 220 CM.
7. W OKNIE PCV W ŁAZIENCIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAK OKIENNY.
8. PRZED KORZYSTANIEM Z PIECYKA GAZOWEGO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZEGLĄD PIECYKA, ORAZ ZAMONTOWAĆ ŁĄCZNIK KWASOODPORNY.
8. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU NR 8. PIEC KAFLOWY NALEŻY WYREMONTOWAĆ LUB WYBUDOWAĆ NOWY. PIEC NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU KOMINOWEGO ŁĄCZNIKIEM ŻAROODPORNYM O ŚR FI 150.
9. DO POMIESZCZENIA POKOJU NALEŻY WYKONAĆ NAWIEW Z ZEWNĄTRZ.
10. PO WYMIANIE OKIEN NA NOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
11. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.


Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Mistrz Kominarski  
Jarosław Fajfrzyk  
Nr upr. 2950/03  
tel. 606 366 526

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: .....




Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:  
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski  
Juroslaw Fajfrzyk  
Nr upr./2930/03  
tel 606 366 526

ULICA SLOWACKIEGO, WEJSCIE DO BUDYNKU

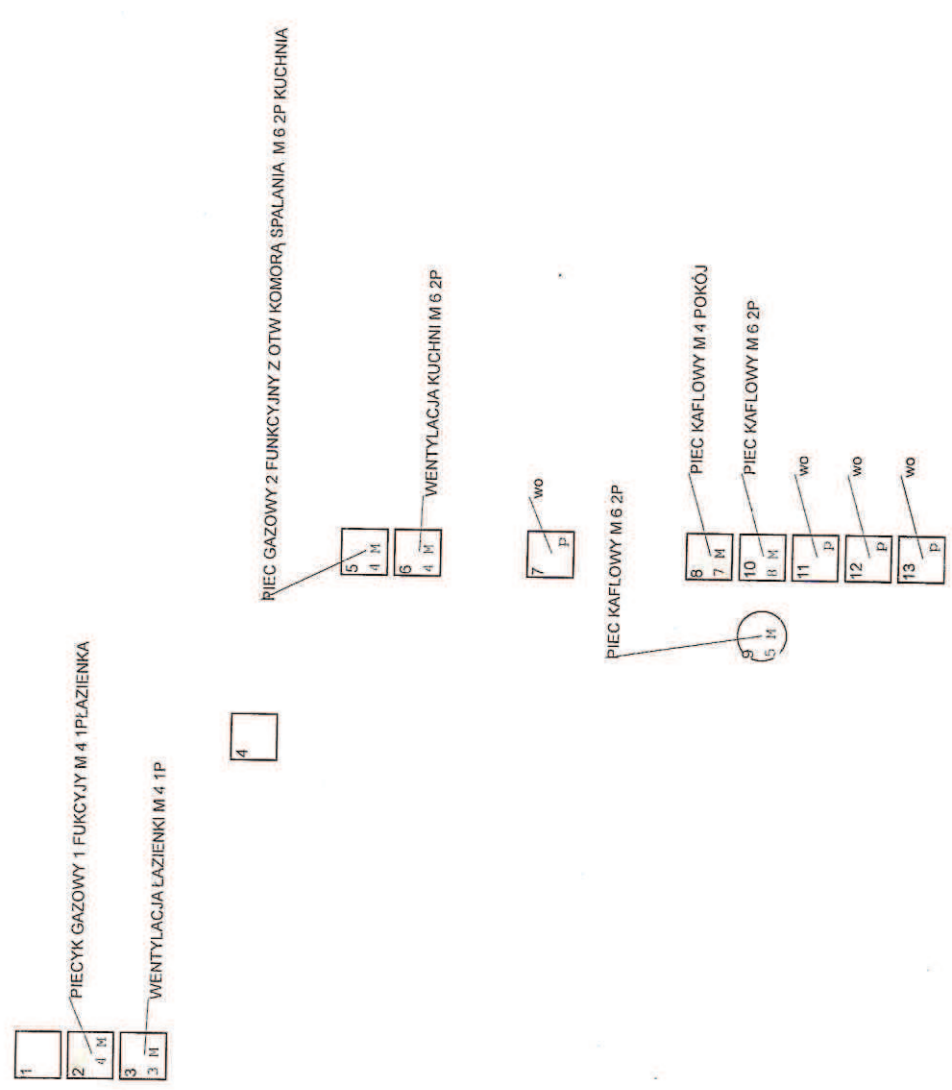

Mistrz Kociapiński  
 Jarosław Fajfrzyk  
 Nr upr. 2330/03  
 tel 606 366 526