



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK  
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5  
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-08-16

### OPINIA NR: 483B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO** nr 21 M 9 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM PUSTOSTAN**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO NR 8. ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ I WYKONAĆ WENTYLACJĘ W PRZEWODZIE KOMINOWYM NR 7
2. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ TEGO SAMEGO WYMIARU.
3. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WYTYPOWANO PRZEWÓD KOMINOWY NR 11 DO PODŁĄCZENIA WENTYLACJI ŁAZIENKI. ZE WZGLĘDU NA ZANIECZYSZCZENIE PRZEWODU KOMINOWEGO SADZĄ ZALECA SIĘ CZYSZCZENIE MECHANICZNE ORAZ ZABEZPIECZENIE MASĄ SKD.
4. NA PRZEWODZIE NALEŻY WYKONAĆ OTWÓR O WYM 14 X 21 I ZAMONTOWAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ TEGO SAMEGO WYMIARU.
5. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO ZEZWALA SIĘ WYKORZYSTAĆ PRZEWÓD KOMINOWY NR 9 DO PODŁĄCZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO. PRZEWÓD KOMINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU.
6. OBECNIE PRZEWÓD KOMINOWY NR 9 POSIADA WYLOTY BOCZNE, PO ZAMONTOWANIU WKŁADU KWASOODPORNEGO NALEŻY WYLOTY BOCZNE ZAMUROWAĆ I WYKONAĆ GÓRNY
7. PO WYMIANIE OKIEN NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI OKIENNE.
8. PIECE KAFLOWE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ OTWORY ZAMUROWAĆ.
9. DRZWICZKI REWIZYJNE W POKOJU ORAZ W ŁAZIENCIE NALEŻY ZAMUROWAĆ.
10. W DNIU KONTROLI PRZEWODY DROŻNE.


Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski  
Jarosław Fajfrzyk  
Nr upr. 2930/03  
tel. 606 366 526

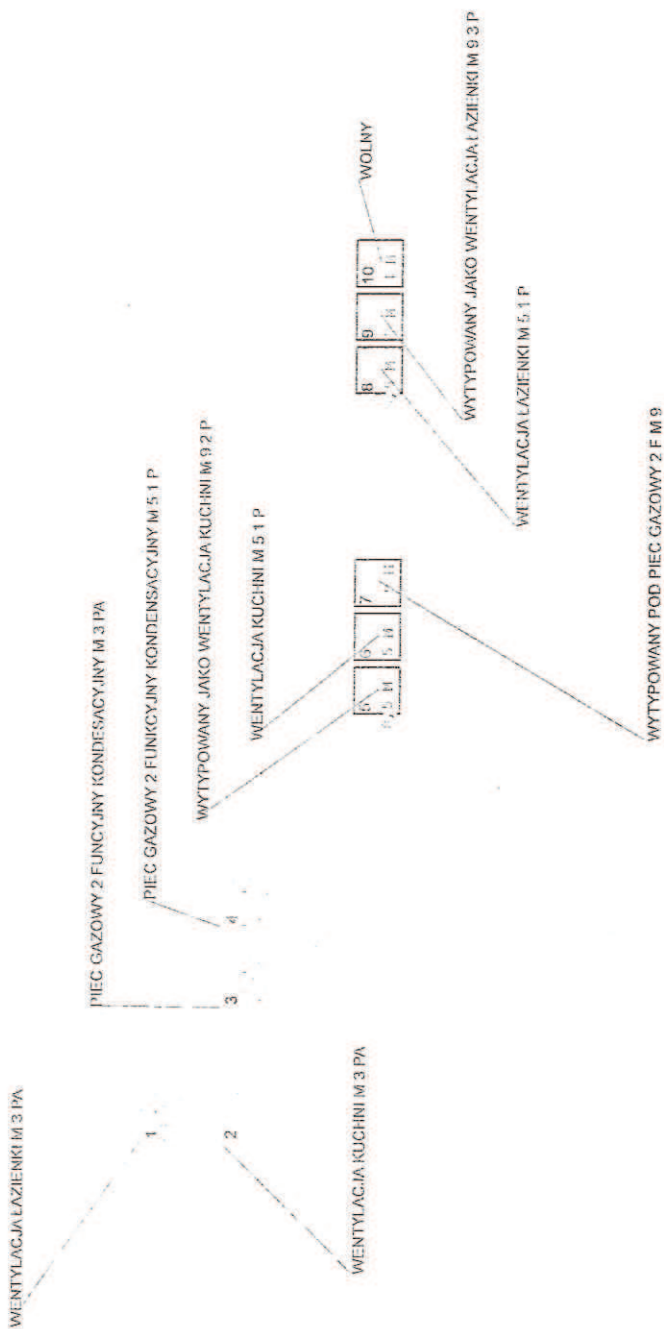

Mistrz Kominiański  
Jarosław Fajfrzyk  
Nr upr. 2930/03  
tel. 606 366 526